



Rapporto di prova n. 34478-01

in data 2 gennaio 2002

pagina 4 di 5


Condizioni climatiche all'atto della prova:

temperatura dell'aria: $t = 19,6$ °Cumidità: $U = 53$ %

Caratteristiche campione:

area del campione: $S = 10$ m²massa per unità di area 59 kg/m²

Osservazione: la messa in opera della struttura è stata effettuata a cura del Richiedente.

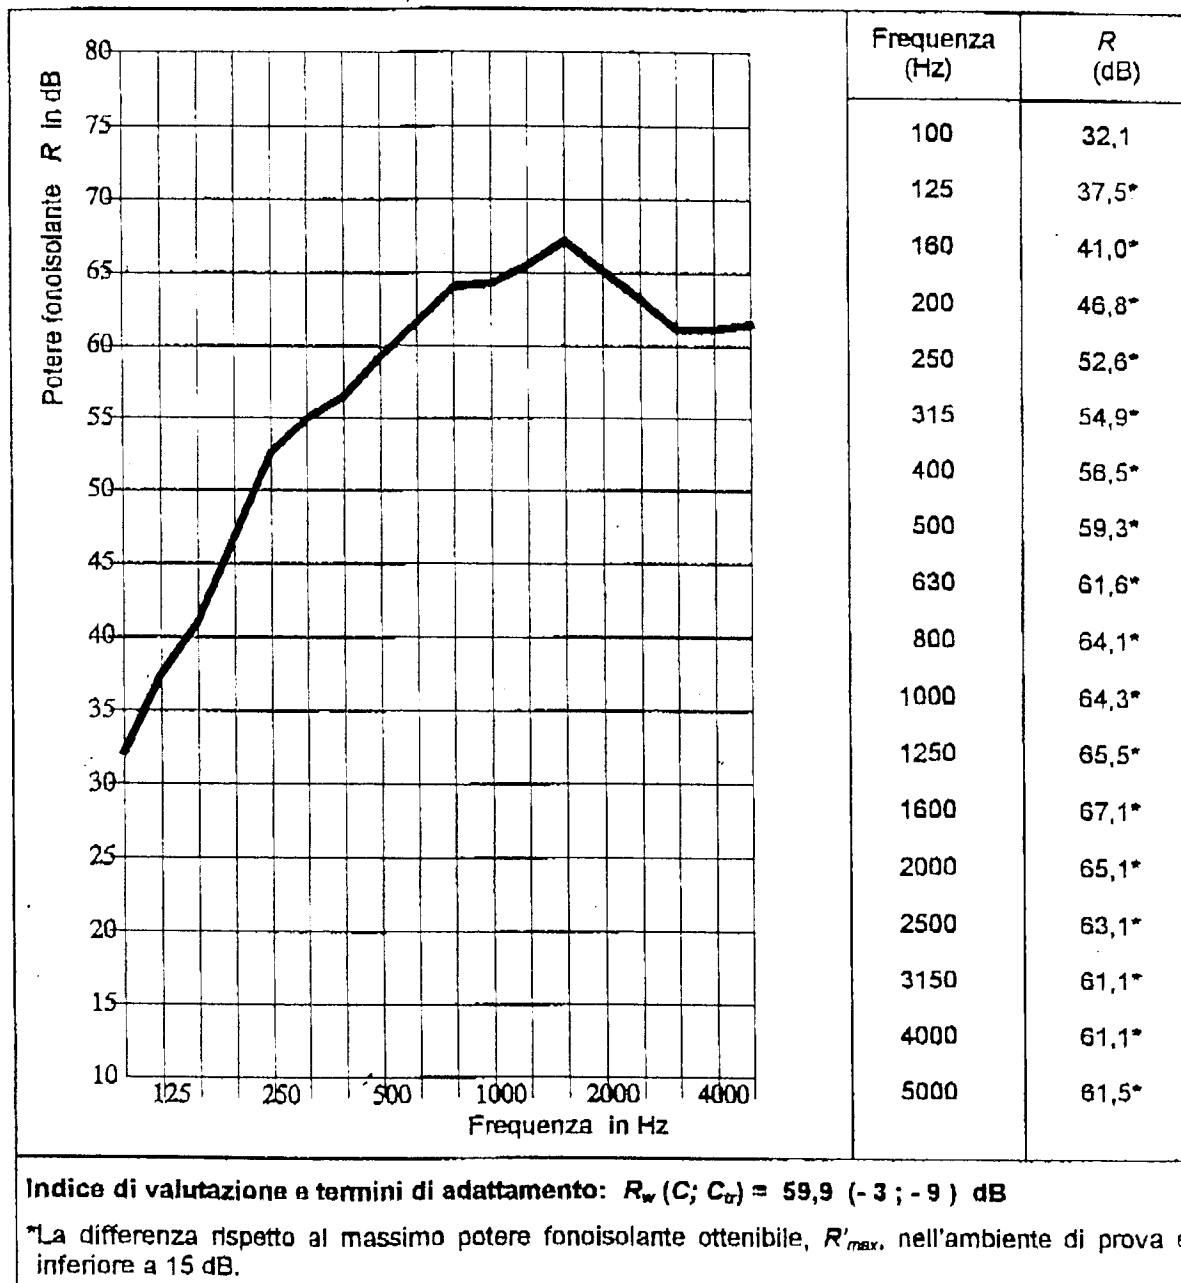Il Responsabile del
Settore Acustica




Rapporto di prova n. 34478-01

in data 2 gennaio 2002

pagina 5 di 5

Parete "Mastergips"

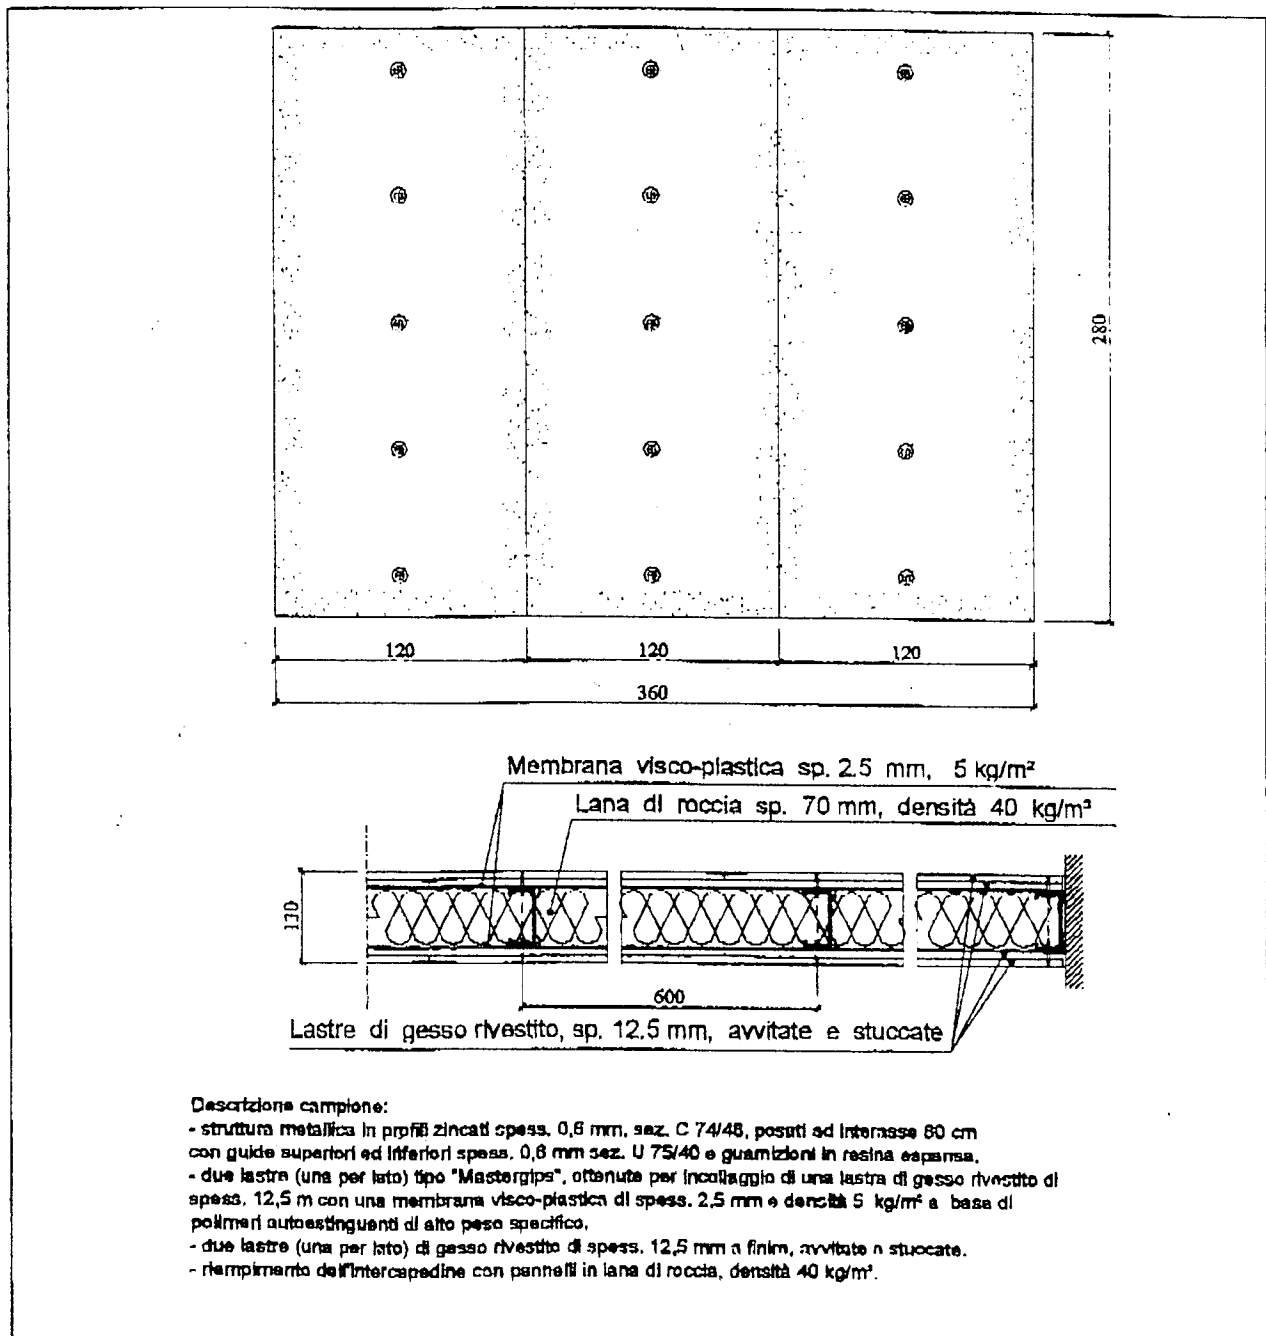

Il Responsabile del
Settore Acustica

Renato Progl